

#178277#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/11/25г.-20/12/25г.

Абонент:Московский проспект 40

Адрес: Дарлен,000

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные раскоды:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 90.00 м3/ч G2 min = 0.24 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 23194855, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х596С


Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Pк кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.11.25 23	75,73	66,81	8,92	5,24	4,33	3	777,49	772,31	0,015	757,793	756,696	0,015	0,015	5	2	6,781	0,001	24	0	
22.11.25 23	75,86	68,56	7,3	5,13	4,37	3	923,075	918,2	0,008	899,611	898,698	0,008	0,008	5	2	6,587	0	24	0	
23.11.25 23	80,03	70,36	9,67	5,1	4,36	3	767,205	762,425	0,007	745,752	745,45	0,007	0,007	5	2	7,233	0	24	0	
24.11.25 23	80,9	69,15	11,76	5,1	4,37	3	699,465	693,95	0,003	679,583	678,975	0,003	0,003	5	2	8,01	0	24	0	
25.11.25 23	79,19	65,77	13,42	5,17	4,36	3	596,335	591,3	0,001	579,978	579,685	0,001	0,001	5	2	7,802	0	24	0	
26.11.25 23	78,53	66,54	11,99	5,13	4,44	3	663,93	659,18	0,008	645,994	645,916	0,008	0,008	5	2	7,765	0	24	0	
27.11.25 23	77,75	67,16	10,58	5,08	4,48	3	741,195	736,195	0,015	721,54	721,156	0,015	0,015	5	2	7,654	0,001	24	0	
28.11.25 23	77,51	68,45	9,05	5,09	4,47	3	860,32	855,935	0,019	837,616	837,82	0,019	0,019	5	2	7,604	0,001	24	0	
29.11.25 23	77,3	70,12	7,18	5,07	4,52	3	1078,975	1074,65	0,019	1050,628	1050,946	0,019	0,019	5	2	7,567	0,001	24	0	
30.11.25 23	77,63	69,3	8,33	5,08	4,53	3	924,43	920,35	0,022	899,967	900,421	0,022	0,022	5	2	7,518	0,001	24	0	
01.12.25 23	76,4	67,11	9,29	5,15	4,5	3	819,995	814,935	0,023	798,894	798,289	0,023	0,023	5	2	7,444	0,001	24	0	
02.12.25 23	78,09	70,07	8,03	5,09	4,5	3	1016,94	1012,285	0,02	989,722	989,998	0,02	0,02	5	2	7,965	0,001	24	0	
03.12.25 23	74,27	67,2	7,08	5,19	4,5	3	1053,99	1049,53	0,021	1028,208	1028,05	0,021	0,021	5	2	7,301	0,001	24	0	
04.12.25 23	72,49	66,48	6,01	5,17	4,54	3	1170,365	1165,23	0,02	1142,941	1141,877	0,02	0,02	5	2	6,892	0,001	24	0	
05.12.25 23	71,93	64,06	7,86	5,31	4,48	3	803,3	799,115	0,021	784,732	784,146	0,021	0,021	5	2	6,189	0,001	24	0	
06.12.25 23	71,72	62,88	8,84	5,4	4,4	3	645,73	642,03	0,019	630,91	630,408	0,019	0,019	5	2	5,594	0,001	24	0	
07.12.25 23	71,76	66,91	4,85	5,17	4,48	3	1263,79	1259,6	0,014	1234,735	1234,033	0,014	0,014	5	2	6,015	0,001	24	0	
08.12.25 23	72,2	64,82	7,37	5,33	4,41	3	869,06	865,355	0,01	848,82	848,776	0,01	0,01	5	2	6,28	0,001	24	0	
09.12.25 23	71,64	64,17	7,46	5,49	4,31	3	741,215	737,45	0,008	724,255	723,556	0,008	0,008	5	2	5,423	0	24	0	
10.12.25 23	71,6	67,05	4,56	5,46	4,35	3	1176,085	1172,605	0,008	1149,17	1148,707	0,008	0,008	5	2	5,264	0	24	0	
11.12.25 23	71,46	66,04	5,42	5,4	4,31	3	1037,38	1034,715	0,01	1013,738	1014,237	0,01	0,01	5	2	5,518	0,001	24	0	
12.12.25 23	71,74	67,22	4,52	5,32	4,33	3	1233,6	1230,86	0,013	1205,208	1205,727	0,013	0,013	5	2	5,473	0,001	24	0	
13.12.25 23	71,74	67,12	4,62	5,22	4,42	3	1288,515	1285,735	0,018	1258,877	1259,496	0,018	0,018	5	2	5,844	0,001	24	0	
14.12.25 23	71,96	67,98	3,98	5,3	4,43	3	1439,055	1436,14	0,021	1405,776	1406,059	0,021	0,021	5	2	5,623	0,001	24	0	
15.12.25 23	71,93	66,99	4,93	5,17	4,49	3	1392,275	1388,99	0,021	1360,141	1360,823	0,021	0,021	5	2	6,737	0,001	24	0	
16.12.25 23	73,87	68,75	5,12	5,23	4,5	3	1348,57	1343,8	0,019	1315,942	1315,158	0,019	0,019	5	2	6,77	0,001	24	0	
17.12.25 23	76,95	71,5	5,46	5,23	4,5	3	1360,775	1354,76	0,021	1325,285	1323,725	0,021	0,021	5	2	7,259	0,001	24	0	
18.12.25 23	75,82	70,49	5,32	5,19	4,5	3	1403,795	1398,35	0,023	1368,162	1367,145	0,022	0,022	5	2	7,312	0,001	24	0	
19.12.25 23	72,79	68,19	4,6	5,26	4,49	3	1410,345	1404,555	0,022	1377,079	1375,072	0,022	0,022	5	2	6,357	0,001	24	0	
20.12.25 23	71,7	67,52	4,18	5,33	4,49	3	1451,845	1447,87	0,023	1418,501	1417,906	0,023	0,023	5	2	5,964	0,001	24	0	
Итого/Средн	74,35	67,7	6,66	5,22	4,44	3	30959,045	30828,405	0,472	30199,56	30188,951	0,462	0,462	5	2	201,744	0,029	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.11.25 23	23304,165	23145,945	1,427	22775,157	22747,282	1,403	1,403	230,661	0,077	2672	30
20.12.25 23	54263,21	53974,35	1,899	52974,716	52936,233	1,866	1,866	432,405	0,106	3392	30
Итого	30959,045	30828,405	0,472	30199,559	30188,951	0,462	0,462	201,744	0,029	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (I) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неисправ.

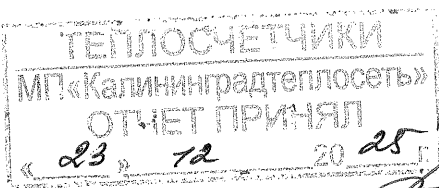

Представитель абонента

Представитель обслуживающей организации

