

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2
ЖЭУ -23,000

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: U0 система 1


ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 24.10.2025 по 23.11.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.10.2025	4,06	174,60	0,00	174,60	75,05	47,79	27,26	460,30	267,40	24,00
25-26.10.2025	4,47	210,96	0,00	210,96	75,49	48,58	26,91	458,80	267,60	24,00
26-27.10.2025	4,66	235,71	0,00	235,71	76,50	49,60	26,90	463,90	268,00	24,00
27-28.10.2025	4,93	268,54	0,00	268,54	76,56	50,85	25,71	463,20	268,70	24,00
28-29.10.2025	4,79	256,25	0,00	256,25	75,52	49,89	25,63	466,50	268,30	24,00
29-30.10.2025	4,76	251,08	0,00	251,08	75,04	49,64	25,40	465,20	268,50	24,00
30-31.10.2025	4,71	243,11	0,00	243,11	76,36	50,38	25,98	465,00	268,60	24,00
31-01.11.2025	5,01	280,75	0,00	280,75	77,54	51,44	26,10	460,70	269,00	24,00
01-02.11.2025	5,08	294,26	0,00	294,26	77,09	50,64	26,45	460,40	268,90	24,00
02-03.11.2025	4,76	247,37	0,00	247,37	76,85	50,17	26,68	463,30	268,50	24,00
03-04.11.2025	4,64	242,33	0,00	242,33	76,31	50,51	25,80	469,40	268,90	24,00
04-05.11.2025	4,94	279,39	0,00	279,39	76,05	51,06	24,99	468,30	269,00	24,00
05-06.11.2025	4,60	234,36	0,00	234,36	74,81	49,13	25,68	470,60	268,40	24,00
06-07.11.2025	4,73	258,29	0,00	258,29	73,41	48,64	24,77	468,10	268,70	24,00
07-08.11.2025	5,12	302,56	0,00	302,56	73,54	48,80	24,74	467,80	268,30	24,00
08-09.11.2025	5,46	351,46	0,00	351,46	73,41	48,98	24,43	468,80	269,40	23,99
09-10.11.2025	5,72	388,91	0,00	388,91	73,42	50,33	23,09	469,40	269,00	24,00
10-11.11.2025	5,32	350,52	0,00	350,52	73,86	49,90	23,96	471,00	269,40	24,00
11-12.11.2025	5,23	330,27	0,00	330,27	73,92	49,24	24,68	468,30	268,80	24,00
12-13.11.2025	5,23	331,92	0,00	331,92	73,61	49,28	24,33	470,40	269,30	24,00
13-14.11.2025	4,22	226,87	0,00	226,87	73,16	48,33	24,83	475,20	269,20	24,00
14-15.11.2025	3,24	117,35	0,00	117,35	72,86	45,89	26,97	476,90	267,80	24,00
15-16.11.2025	3,82	143,10	0,00	143,10	72,74	46,32	26,42	469,90	267,50	24,00
16-17.11.2025	4,39	150,64	0,00	150,64	73,56	46,98	26,58	472,10	267,20	24,00
17-18.11.2025	4,17	152,83	0,00	152,83	73,26	45,82	27,44	473,00	266,50	24,00
18-19.11.2025	4,25	168,82	0,00	168,82	72,80	45,94	26,86	470,30	267,40	24,00
19-20.11.2025	4,17	152,83	0,00	152,83	73,00	46,17	26,83	469,50	267,30	24,00
20-21.11.2025	4,75	177,36	0,00	177,36	73,58	47,13	26,45	465,10	267,70	24,00
21-22.11.2025	4,83	195,47	0,00	195,47	74,24	47,71	26,53	467,70	268,00	24,00
22-23.11.2025	5,15	208,91	0,00	208,91	75,32	49,38	25,94	466,70	268,90	24,00
23-24.11.2025	5,43	194,96	0,00	194,96	76,96	48,88	28,08	470,90	268,40	24,00
Итого	146,64	7 421,78	0,00	7 421,78	74,70	48,82	25,88	467,64	268,34	743,99

Температура программируемая Т5:
Разность показаний. dM=M1-M2: 117,35 / 388,91 dT = T1-T2: 25,88

Показания интеграторов	На 00:00 24.10.2025	На 00:00 24.11.2025	Результат за период	На 25.11.2025 10:53:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 348,44	8 495,07	146,64	8 502,56
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	327 513,59	334 935,35	7 421,78	335 200,34
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	75 564,61	76 308,55	743,99	76 343,44
Время неработы, Час	---	---	0,01	---

Подписи
потребителя

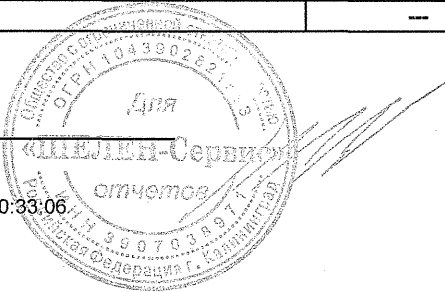

Сформировано 25.11.2025 10:33:06

Подписи
поставщика

