

#161884#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 14.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЖЭУ № 7, ООО, УК
Сергеева 13-19, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00214273	Показания прибора, Гкал 14.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	126,202	79,326	46.876

Подпись исполнителя _____



от 15.10.25 решение
на пов по бх

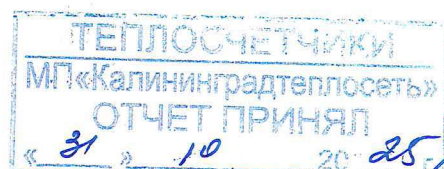

#161883#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 14.10.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 6648
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00214273
Номер системы 1
Отчёт сформирован 31.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,869	0,085	88,9	86,72	86,9	85,22	1,68	24	0	0	70,4	61,5	8,96	0,6	0,4
25.09.2025	-	0,694	0,069	70,96	69,31	69,42	68,1	1,32	24	0	0	70,5	61,5	8,96	0,6	0,4
26.09.2025	-	0,59	0,085	53,53	51,45	52,36	50,62	1,74	24	0	1	69,2	59,7	9,52	0,6	0,4
27.09.2025	-	0,585	0,083	49,97	47,94	48,95	47,18	1,77	24	0	1	67,6	57,3	10,21	0,6	0,4
28.09.2025	-	0,107	-0,006	32,65	33,38	32,15	32,88	-0,73	24	0	1	58,2	54,1	4,1	0,6	0,4
29.09.2025	-	0,139	-0,005	22,92	23,75	22,79	23,7	-0,91	24	0	1	37,1	30,9	6,23	0,6	0,4
30.09.2025	-	2,56	0,035	149,37	147,24	146,15	145,37	0,78	24	0	1	69,2	51,9	17,27	0,6	0,4
01.10.2025	-	2,868	-0,148	303,24	305,08	296,69	300,13	-3,44	24	0	0	69,3	59,1	10,21	0,6	0,4
02.10.2025	-	2,704	-0,152	307,15	309,07	300,53	303,97	-3,44	24	0	0	69,3	59,8	9,55	0,6	0,4
03.10.2025	-	2,994	-0,066	329,56	329,56	322,02	323,71	-1,69	24	0	0	71,6	62,1	9,54	0,6	0,4
04.10.2025	-	3,09	-0,067	342,41	342,29	334,19	335,88	-1,69	24	0	0	73,5	64	9,49	0,6	0,4
05.10.2025	-	3,075	-0,079	337,99	338,16	330	331,92	-1,92	24	0	0	73	63,5	9,59	0,6	0,4
06.10.2025	-	2,989	-0,083	343,57	343,78	335,37	337,31	-1,94	24	0	0	73,3	64,1	9,18	0,6	0,4
07.10.2025	-	3,046	-0,045	339,31	338,79	331,21	332,47	-1,26	24	0	0	73,1	63,7	9,37	0,6	0,4
08.10.2025	-	3,097	-0,057	344,14	343,84	335,98	337,48	-1,5	24	0	0	73,1	63,6	9,42	0,6	0,4
09.10.2025	-	3,055	-0,075	341,17	341,3	333,1	334,98	0	0	1	1	0	0	0	0,6	0,4
10.10.2025	-	3,088	-0,084	342,27	342,46	334,15	336,15	-2	24	0	0	73	63,4	9,53	0,6	0,4
11.10.2025	-	3,097	-0,057	344,14	343,84	335,98	337,48	-1,5	24	0	0	73,1	63,6	9,42	0,6	0,4
12.10.2025	-	2,044	-0,054	337,85	338,06	221,57	222,86	-1,29	16	8	1	72,9	63,4	9,5	0,6	0,4
13.10.2025	-	3,088	-0,084	337,62	337,47	334,15	336,15	0	0	24	1	0	0	0	0,6	0,4
14.10.2025	-	3,097	-0,057	344,14	343,84	335,98	337,48	-1,5	24	0	0	73,1	63,6	9,42	0,6	0,4
Итого:	-	46,876	-0,762	5162,86	5157,33	4939,64	4961,04	-17,52	448	33	-	62,4	53,85	8,55	0,6	0,4

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 448 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	79,326	13652,52	13557,25	13347,55	13295,33
14.10.2025	126,202	18815,38	18714,58	18287,19	18256,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения